


Блок разветвления сигналов энкодера

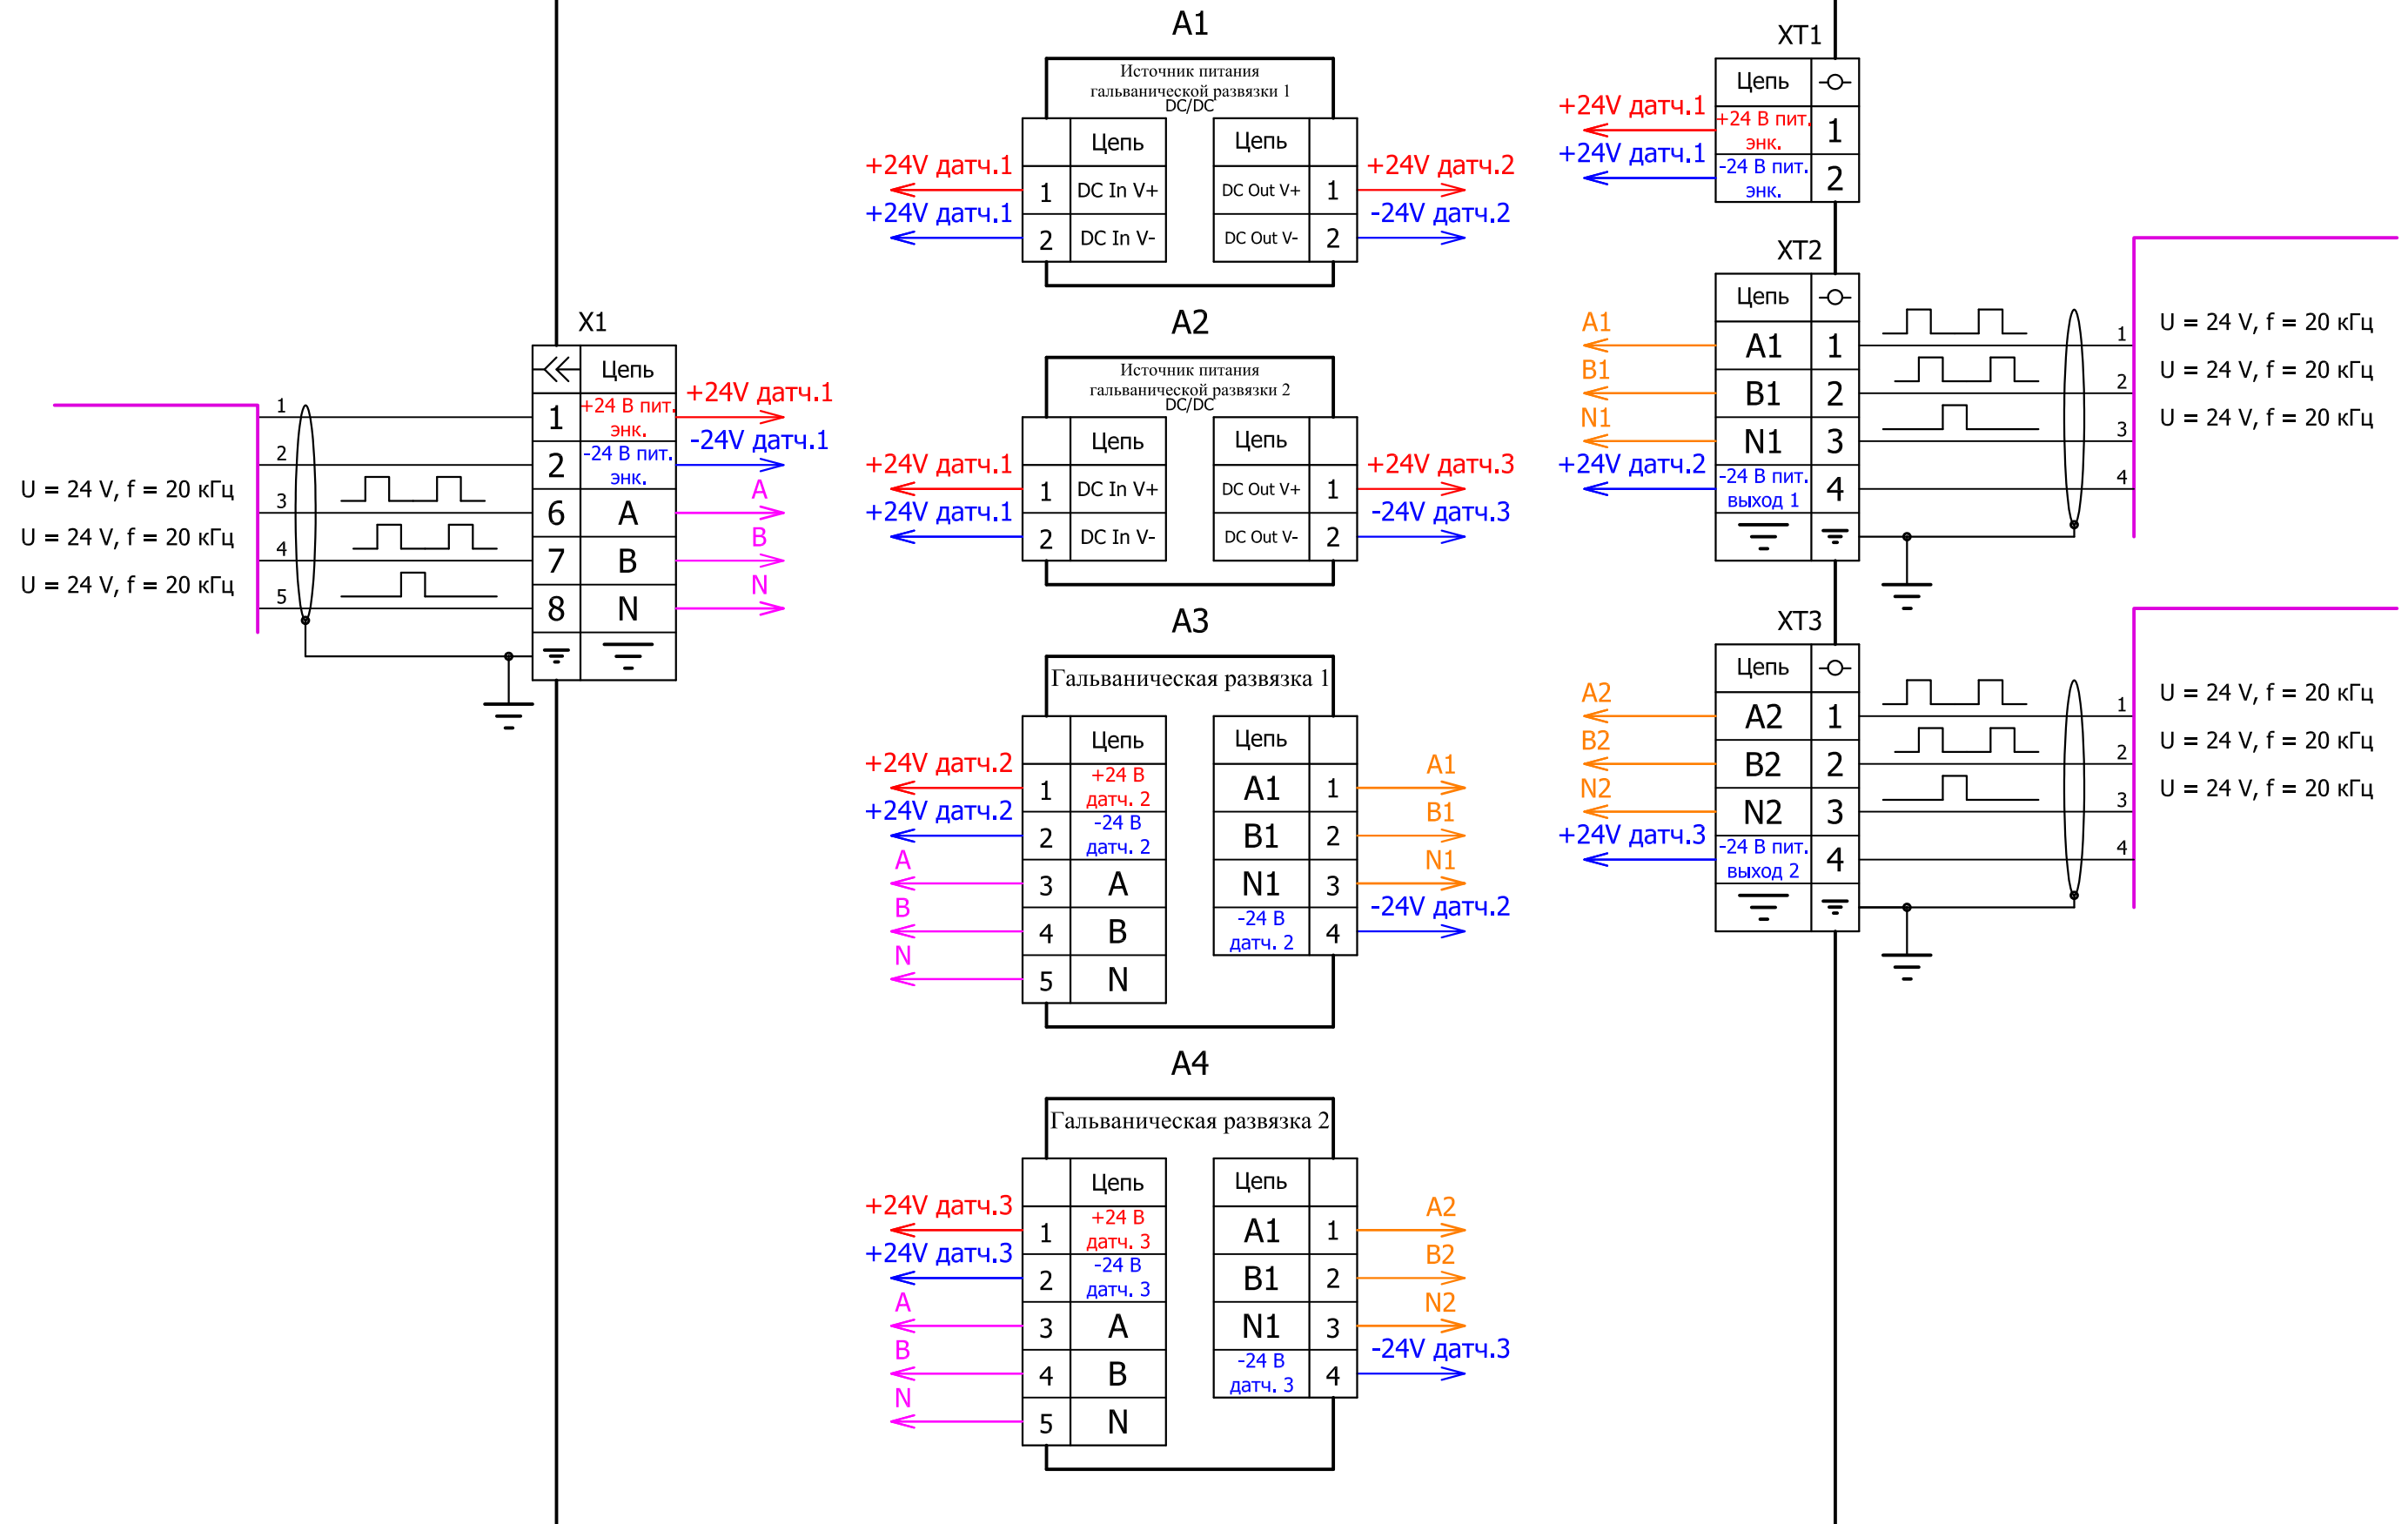

- Должна быть светодиодная индикация:
 - Входов A, B, N.
 - Выходов A1, B1, N1, A2, B2, N2.
 - Источников питания 24V датч.1, 24V датч.2, 24V датч.3.
- Должна быть защита от короткого замыкания всех выходов.